



OptiFeed 4.0 Connect

Neue Systemintegration
CAN Bus Kommunikation mit
dem MagicControl

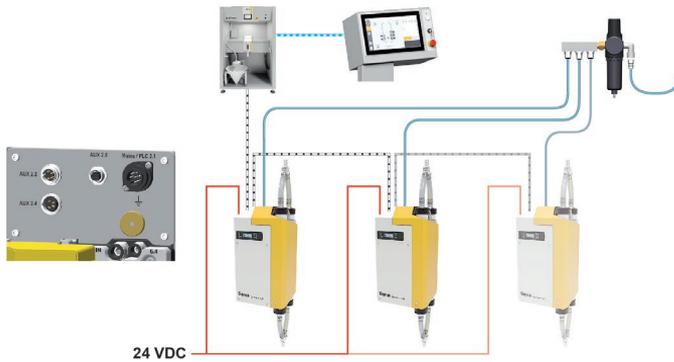

Retrofit Installation
Kommunikation mit PLC,
MagicControl oder Independent

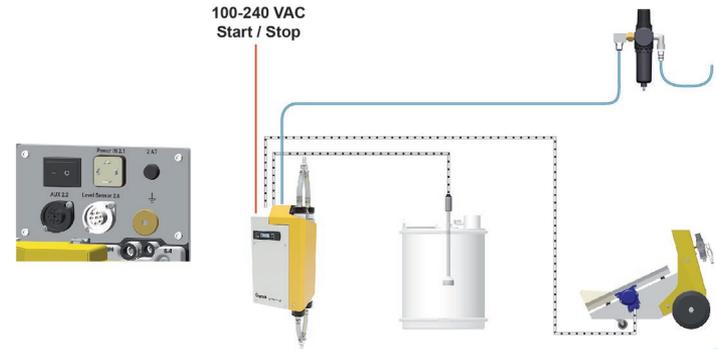

Connect


Transfer

Control



OptiFeed 4.0 Transfer

Schritt 1 – Ansaugung
Das Vakuum zieht ein
hochvolumiges
Paket in die Kammer

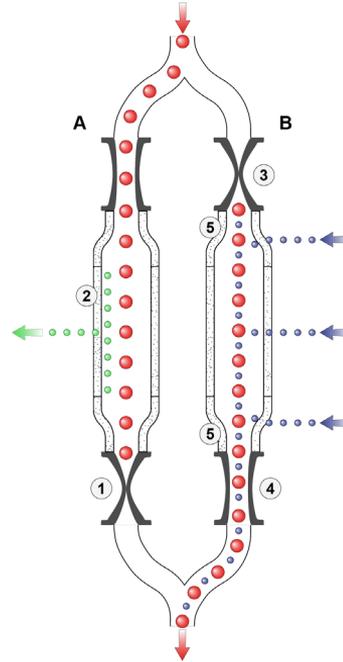

Schritt 2 – Transfer
Die Transportluft
drückt das Pulver aus
der Wechselkammer
zur Förderstelle

Connect

Transfer

Control




OptiFeed 4.0 Control



MagicControl

- CAN Bus Verbindung
- Fehlerdiagnose
- Verwaltung Firmware
- Prozessverwaltung

Connect

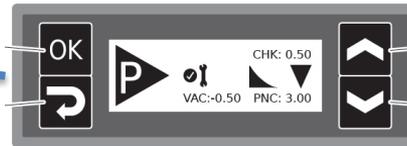

Lokales Management

- Mini-LCD Eingang
- Fehlerdiagnose
- Verwaltung Firmware
- Prozessverwaltung


Transfer



Control



OptiFeed 4.0 Wartung

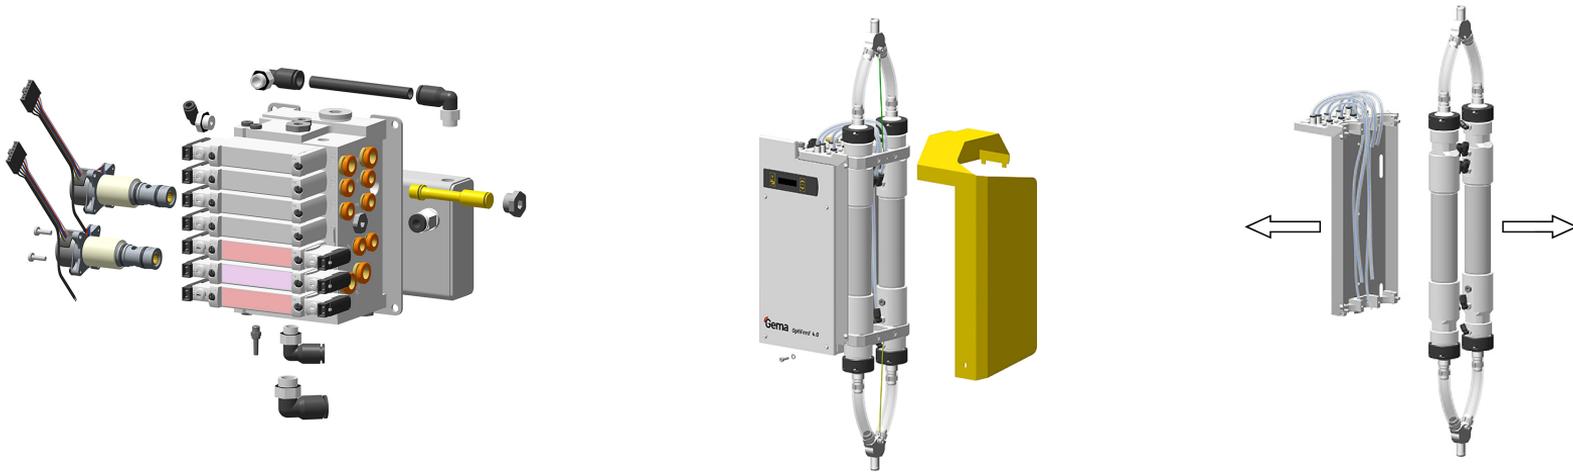

Komponente zugänglich - vor Ort oder ausser Betrieb

- Leicht austauschbare pneumatische und elektrische Anschlüsse
- Überwachung von kritischem Vakuum und Verschleiss
- Online-Wartung der wichtigsten Vakuum- und Verschleissteile

Connect

Transfer

Control

